

JASE-W ホームページアクセス分析(2019/07～2020/06)


JASE-W

1. ホームページ全体の訪問件数

★2020年に入って、概して訪問者数減少傾向が読み取れる。コロナ騒動の影響が出ているか？

	2019年7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
技術集訪問者数	14,692	14,601	15,204	15,491	14,539	14,028	12,209	11,920	11,754	12,210	8,873	8,877	154,398
技術集以外訪問者数	1,873	1,654	1,313	1,489	1,471	1,489	1,525	1,090	1,411	1,058	884	1,368	16,625
日平均	534	524	551	548	534	501	443	449	425	442	315	342	467


日平均は平均値↑

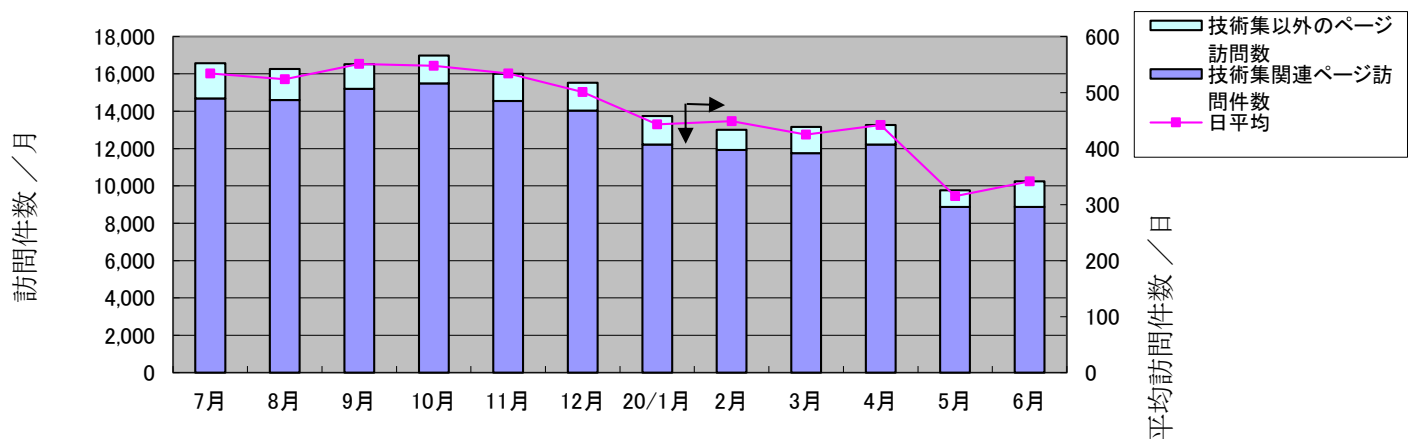

2. 言語別アクセス件数推移

★コロナ騒動の影響か、全般的にアクセスの減少が見られる。

	19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	20/1月	2月	3月	4月	5月	6月
日	7,190	6,480	6,068	5,743	5,284	5,141	5,119	4,216	4,308	4,171	3,316	4,617
英	3,024	3,092	3,234	3,028	2,776	2,594	2,534	2,382	2,134	2,013	1,468	2,169
ベトナム	1,136	1,433	1,661	2,076	2,096	1,889	1,202	1,513	1,820	2,137	1,126	2,188
中国	308	366	180	202	213	216	181	207	43	184	101	3881
西	991	993	1,235	1,283	1,548	1,000	925	1,169	1,161	1,310	907	903
葡	358	400	490	518	613	401	320	369	397	534	299	289
露	373	450	663	754	508	527	381	417	379	428	316	328

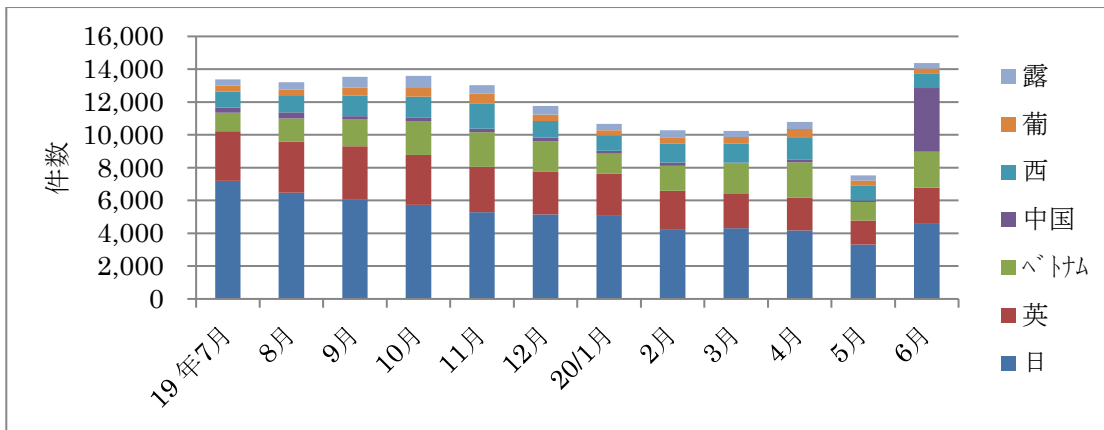

3. アクセス回数の多い個票 (黄色は外国語データ)

(単位：回/月)

	2020年3月		4月		5月		6月	
1	蓄熱空調システム	560	蓄熱空調システム	523	蓄熱空調システム	429	蓄熱空調システム	573
2	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	491	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	417	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	417	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	311
3	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	295	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	413	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	413	冷暖同時タイプビル用マルチ空調システム	291
4	Direct Reduced Iron (DRI) Production Plant(英語)	250	Top-Pressure Recovery Turbine Plant (英語)	243	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	243	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	181
5	Waste to Energy System(ロシア語)	247	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	215	Waste to Energy System(ロシア語)	215	自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機	176
6	苛性ソーダ製造用イオン交換膜	231	Waste to Energy System(ロシア語)	207	存在自体が環境装置となるオフィス	207	Waste to Energy System(ロシア語)	165
7	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	231	Direct Reduced Iron (DRI) Production Plant(英語)	177	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	177	廃棄物発電システム(ストーカ炉)(ベトナム語)	153
8	苛性ソーダ製造用イオン交換膜(ベトナム語)	181	苛性ソーダ製造用イオン交換膜(ベトナム語)	165	自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機	165	Direct Reduced Iron (DRI) Production Plant(英語)	136
9	電気の要らない蒸気ドレン回収ポンプ	163	Thermal Power Plant Operation and Maintenance(英語)	162	高炉乾式集塵装置	162	業務用ヒートポンプ空調システム(高効率ビル用マルチエアコン)	130
10	Thermal Power Plant Operation and Maintenance(英語)	147	苛性ソーダ製造用イオン交換膜(スペイン語)	154	電気の要らない蒸気ドレン回収ポンプ	154	存在自体が環境装置となるオフィス	126

4. アクセスが多い国

	2020年2月		3月		4月		5月		6月	
1	日本	4,012	日本	4,272	日本	4,152	日本	4,152	日本	1,090
2	アメリカ	1,562	ベトナム	1,588	ベトナム	1,867	ベトナム	1,867	アメリカ	607
3	ベトナム	1,219	アメリカ	1,032	中国	1,071	中国	1,071	ベトナム	358
4	中国	622	中国	737	アメリカ	1,003	アメリカ	1,003	中国	333
5	インド	423	インド	570	インド	496	インド	496	トルコ	255
6	ロシア	360	メキシコ	340	ブラジル	365	ブラジル	365	ロシア	153
7	メキシコ	298	ロシア	326	ロシア	310	ロシア	310	カナダ	58
8	カナダ	293	ブラジル	323	メキシコ	282	メキシコ	282	アルゼンチン	32
9	トルコ	260	トルコ	253	トルコ	211	トルコ	211	イギリス	19
10	インドネシア	213	スペイン	175	スペイン	185	スペイン	185	インド	17
11	ブラジル	197	コロンビア	153	コロンビア	164	コロンビア	164	韓国	15
12	スペイン	125	フランス	111	アルゼンチン	117	アルゼンチン	117	フランス	15
13	香港	101	インドネシア	109	ドイツ	86	ドイツ	86	香港	14
14	イギリス	92	ドイツ	105	ペルー	85	ペルー	85	ブラジル	8
15	コロンビア	85	香港	104	インドネシア	80	インドネシア	80	メキシコ	7
16	韓国	73	ベネズエラ	92	エクアドル	76	エクアドル	76	サウジアラビア	7
17	台湾	70	韓国	63	チリ	68	チリ	68	ドイツ	7
18	ドイツ	69	アルゼンチン	62	香港	66	香港	66	アルジェリア	5
19	ペルー	64	台湾	62	台湾	65	台湾	65	ベルギー	4
20	エクアドル	54	イギリス	59	オランダ	65	オランダ	65	コロンビア	4

5. トップページなど技術集以外のページアクセス分析 (Google Analytics による分析)

(1) 英文 HP

	2020年1月		2月		3月		4月		5月		6月	
訪問者数	136		118		161		166		104		208	
ページビュー数	366		279		408		369		206		257	
ページビュー別訪問数	トップ	160	トップ	116	トップ	259	トップ	125	トップ	117	トップ	127
	ミッション 2019/12 CEFIA含 2019/9 WtE HKG 含	47	ミッション 2020/1 ADNOC & WFES 2020/2 ZEB含	56	会員	34	会員	64	会員	19	会員	42
	概要	14	問い合わせ	8	問い合わせ	24	ミッション 2020/1 ADNOC & WFES 2020/2 ZEB含	24	活動	15	活動	15
	活動	20	活動	13	ミッション イベント	17	問い合わせ	22	ミッション 2020/1 ADNOC & WFES 2019/9 WtE HKG含	13	ウェビナー (CEFIA、 MLでのZEB ワークショップ)、 展示会 関係	19
	会員	26	会員	22	問い合わせ	24	問い合わせ	6	問い合わせ	6	問い合わせ	11
	活動	20	活動	13	活動	17	問い合わせ	22	問い合わせ	6	問い合わせ	11
	平均滞在時間	1分44秒		1分25秒		4分09秒		1分33秒		2分31秒		1分56秒
直帰率	62.2%		71.3%		57.6%		77.3%		72.9%		62.1%	
新規訪問の割合	91.9%		93.2%		95.6%		96.4%		96.2%		90.3%	

(2) 日本語 HP

	2020年1月		2月		3月		4月		5月		6月	
ページビュー数	1,159		811		1,003		689		678		1,111	
	932		671		778		553		778		778	
ページビュー別訪問数	トップ ミッション	514	トップ	385	トップ	469	トップ	262	トップ	282	トップ	439
	2019/1 2 CEFIA含	124	ミッション 2019/12 CEFIA 2020/2 ZEB含	96	会員	97	概要 74 会員 53	85 73	概要 85 会員 73	18	概要 193 会員 143	
	会員	65	概要	32	活動	76	ミッション 2020/2 ZEB含	37	規約	18	ミッション	18
	概要	50	会員	30	入会	25	2014 ベトナム調査	17	トピックス	14	トピックス	13
	アブダビ WEFS	23	アブダビ WEFS	15	ミッション 2020/2 ZEB含	23	トピックス	14	トピックス	13	トピックス	76
	平均滞在時間	1分04秒		59秒		1分25秒		1分24秒		1分30秒		1分26秒
直帰率	72.7%		68.6%		62.8%		69.3%		62.7%		55.2%	
新規訪問の割合	91.5%		90.7%		88.5%		91.5%		91.5%		88.1%	

定義：

訪問者数 サイトに訪れた人数。一人の訪問者が何ページ訪問しても一人とカウント

ページビュー数 サイト内の訪問した html の数。一人の人が同じ html を何度訪問しても訪問した回数がカウントされる

直帰率 サイト内のひとつの html を訪問して、他の html へ訪れることなく別のサイトに行ってしまう率

以上